







苓雅區一般噪音管制區圖

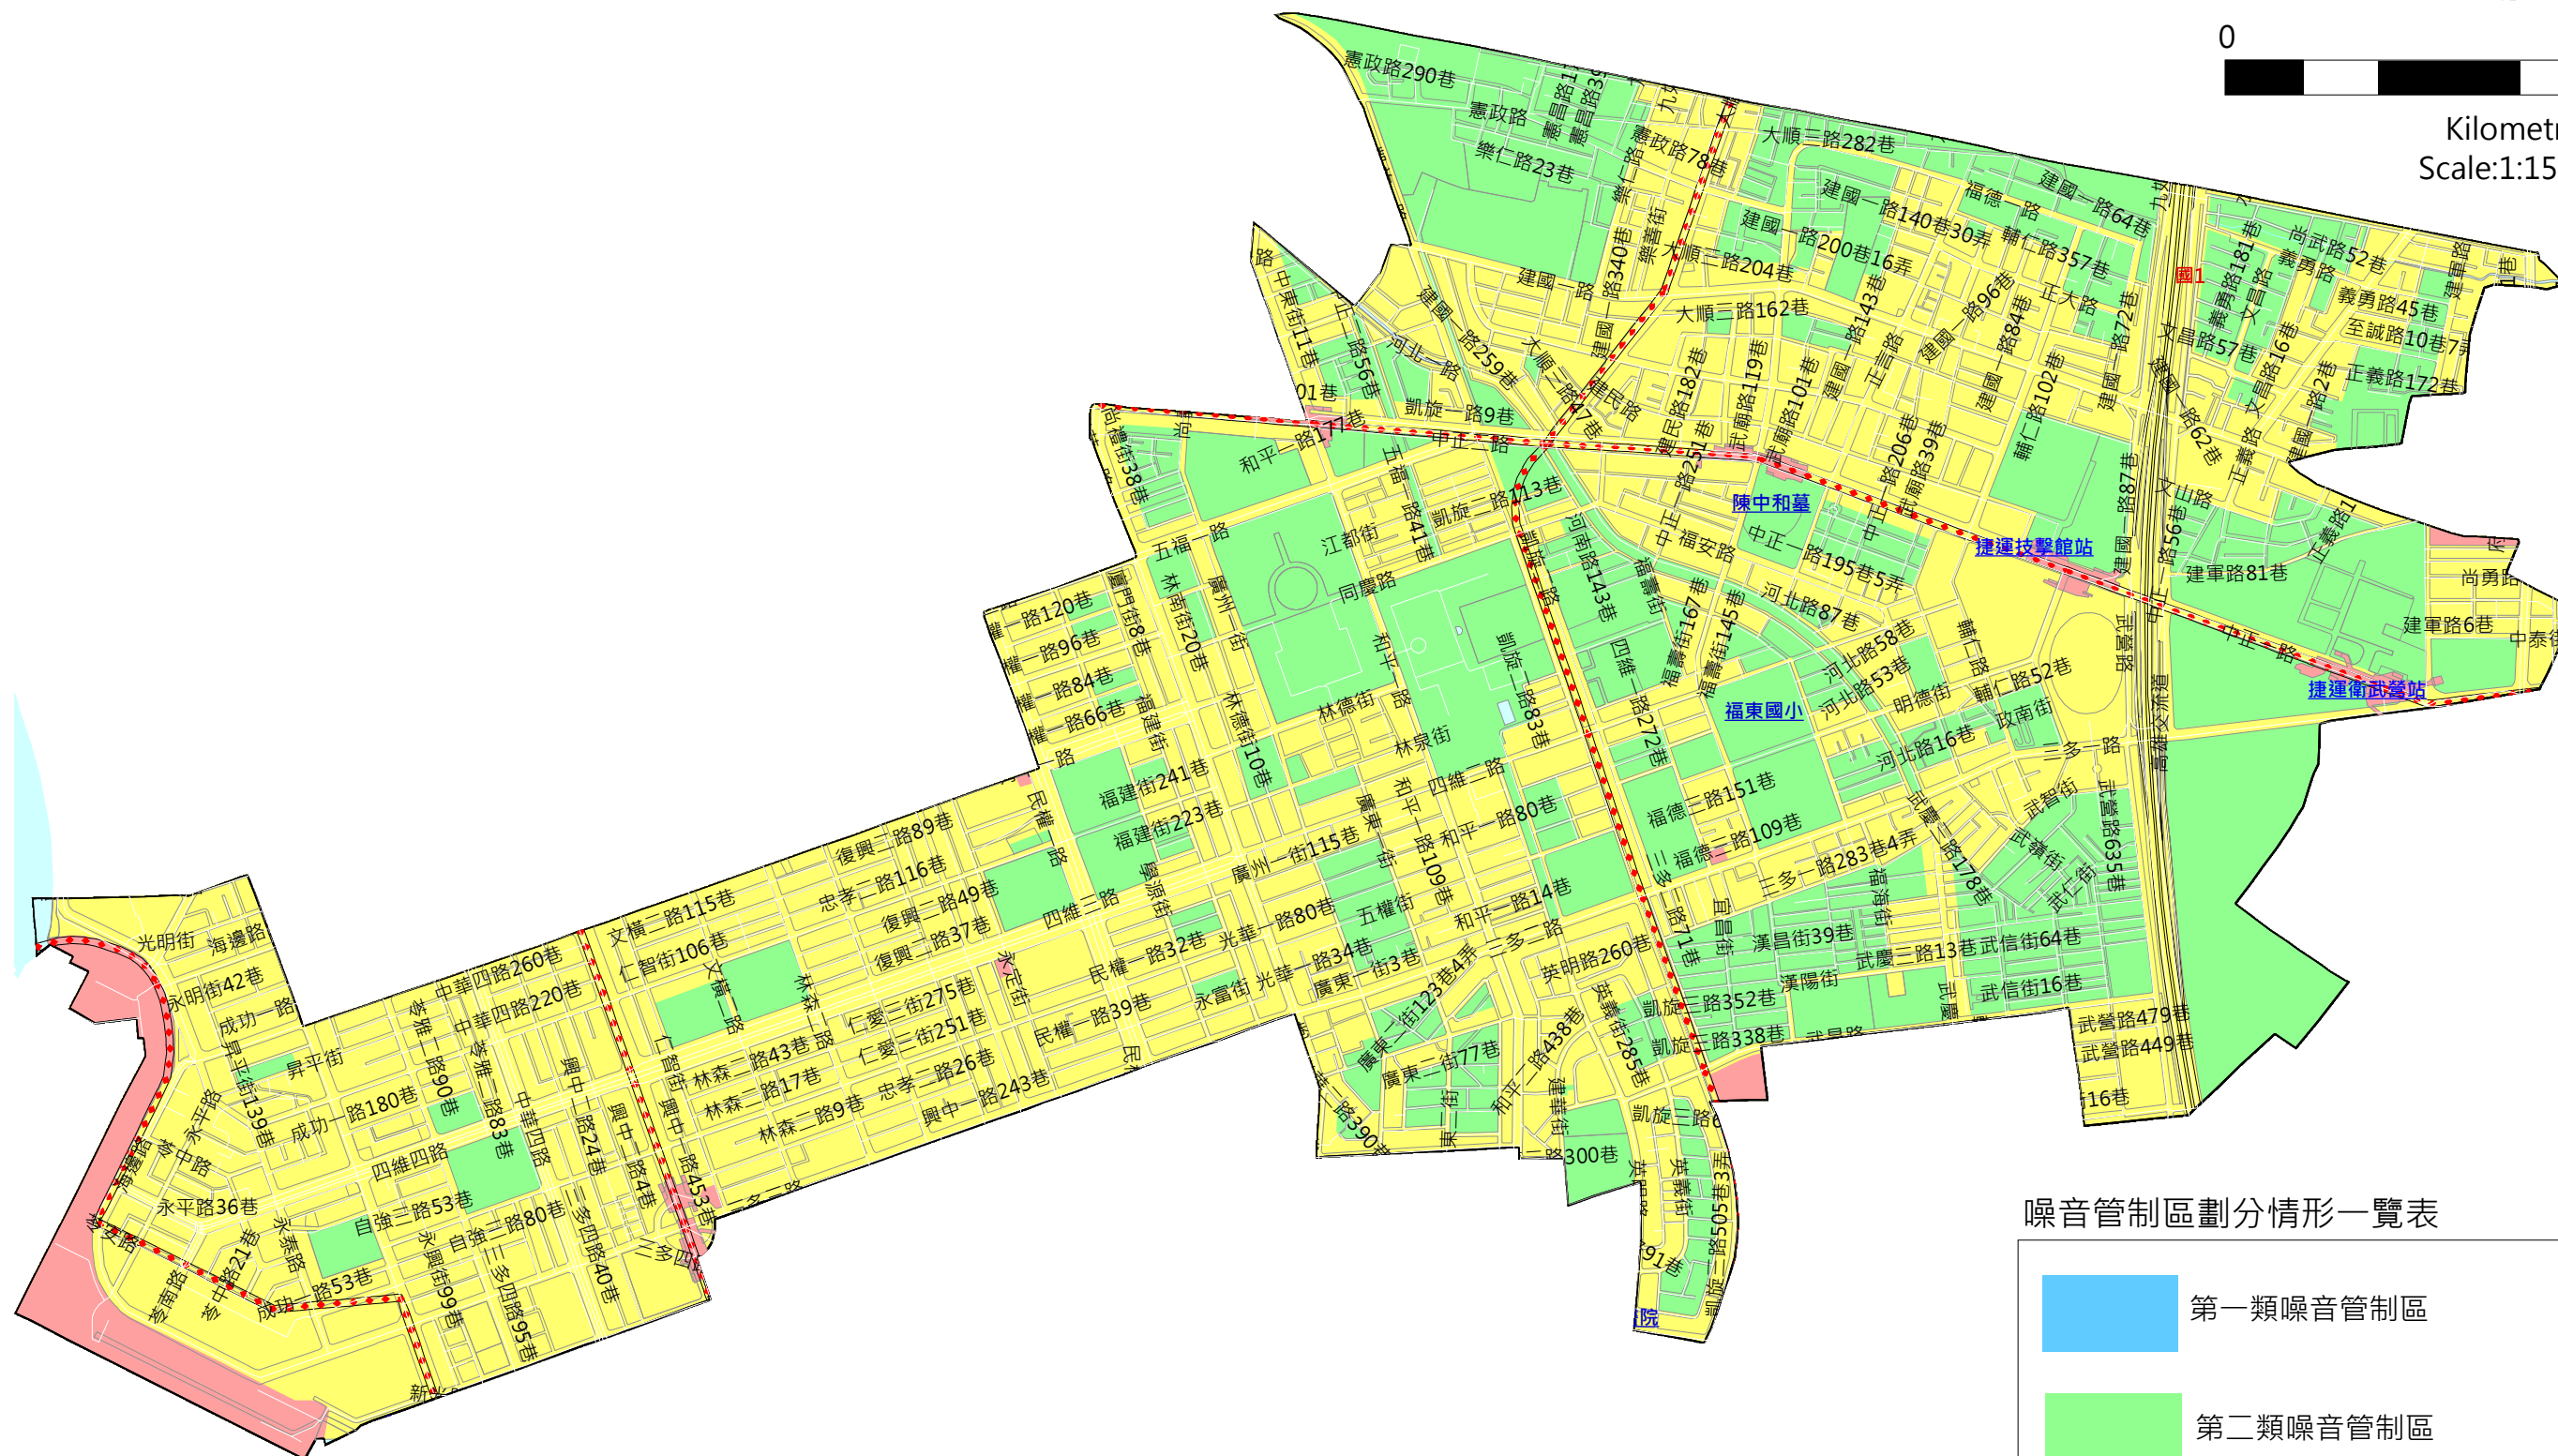

Kilometres
Scale:1:15,830



噪音管制區劃分情形一覽表

| | |
|---|--|
|  | 第一類噪音管制區 |
|  | 第二類噪音管制區 |
|  | 第三類噪音管制區 學校、醫院(不含診所)、圖書館周圍50公尺處 為該類之特定管制區，管制標準降低5分貝。 |
|  | 第四類噪音管制區 學校、醫院(不含診所)、圖書館周圍50公尺處 為該類之特定管制區，管制標準降低5分貝。 |